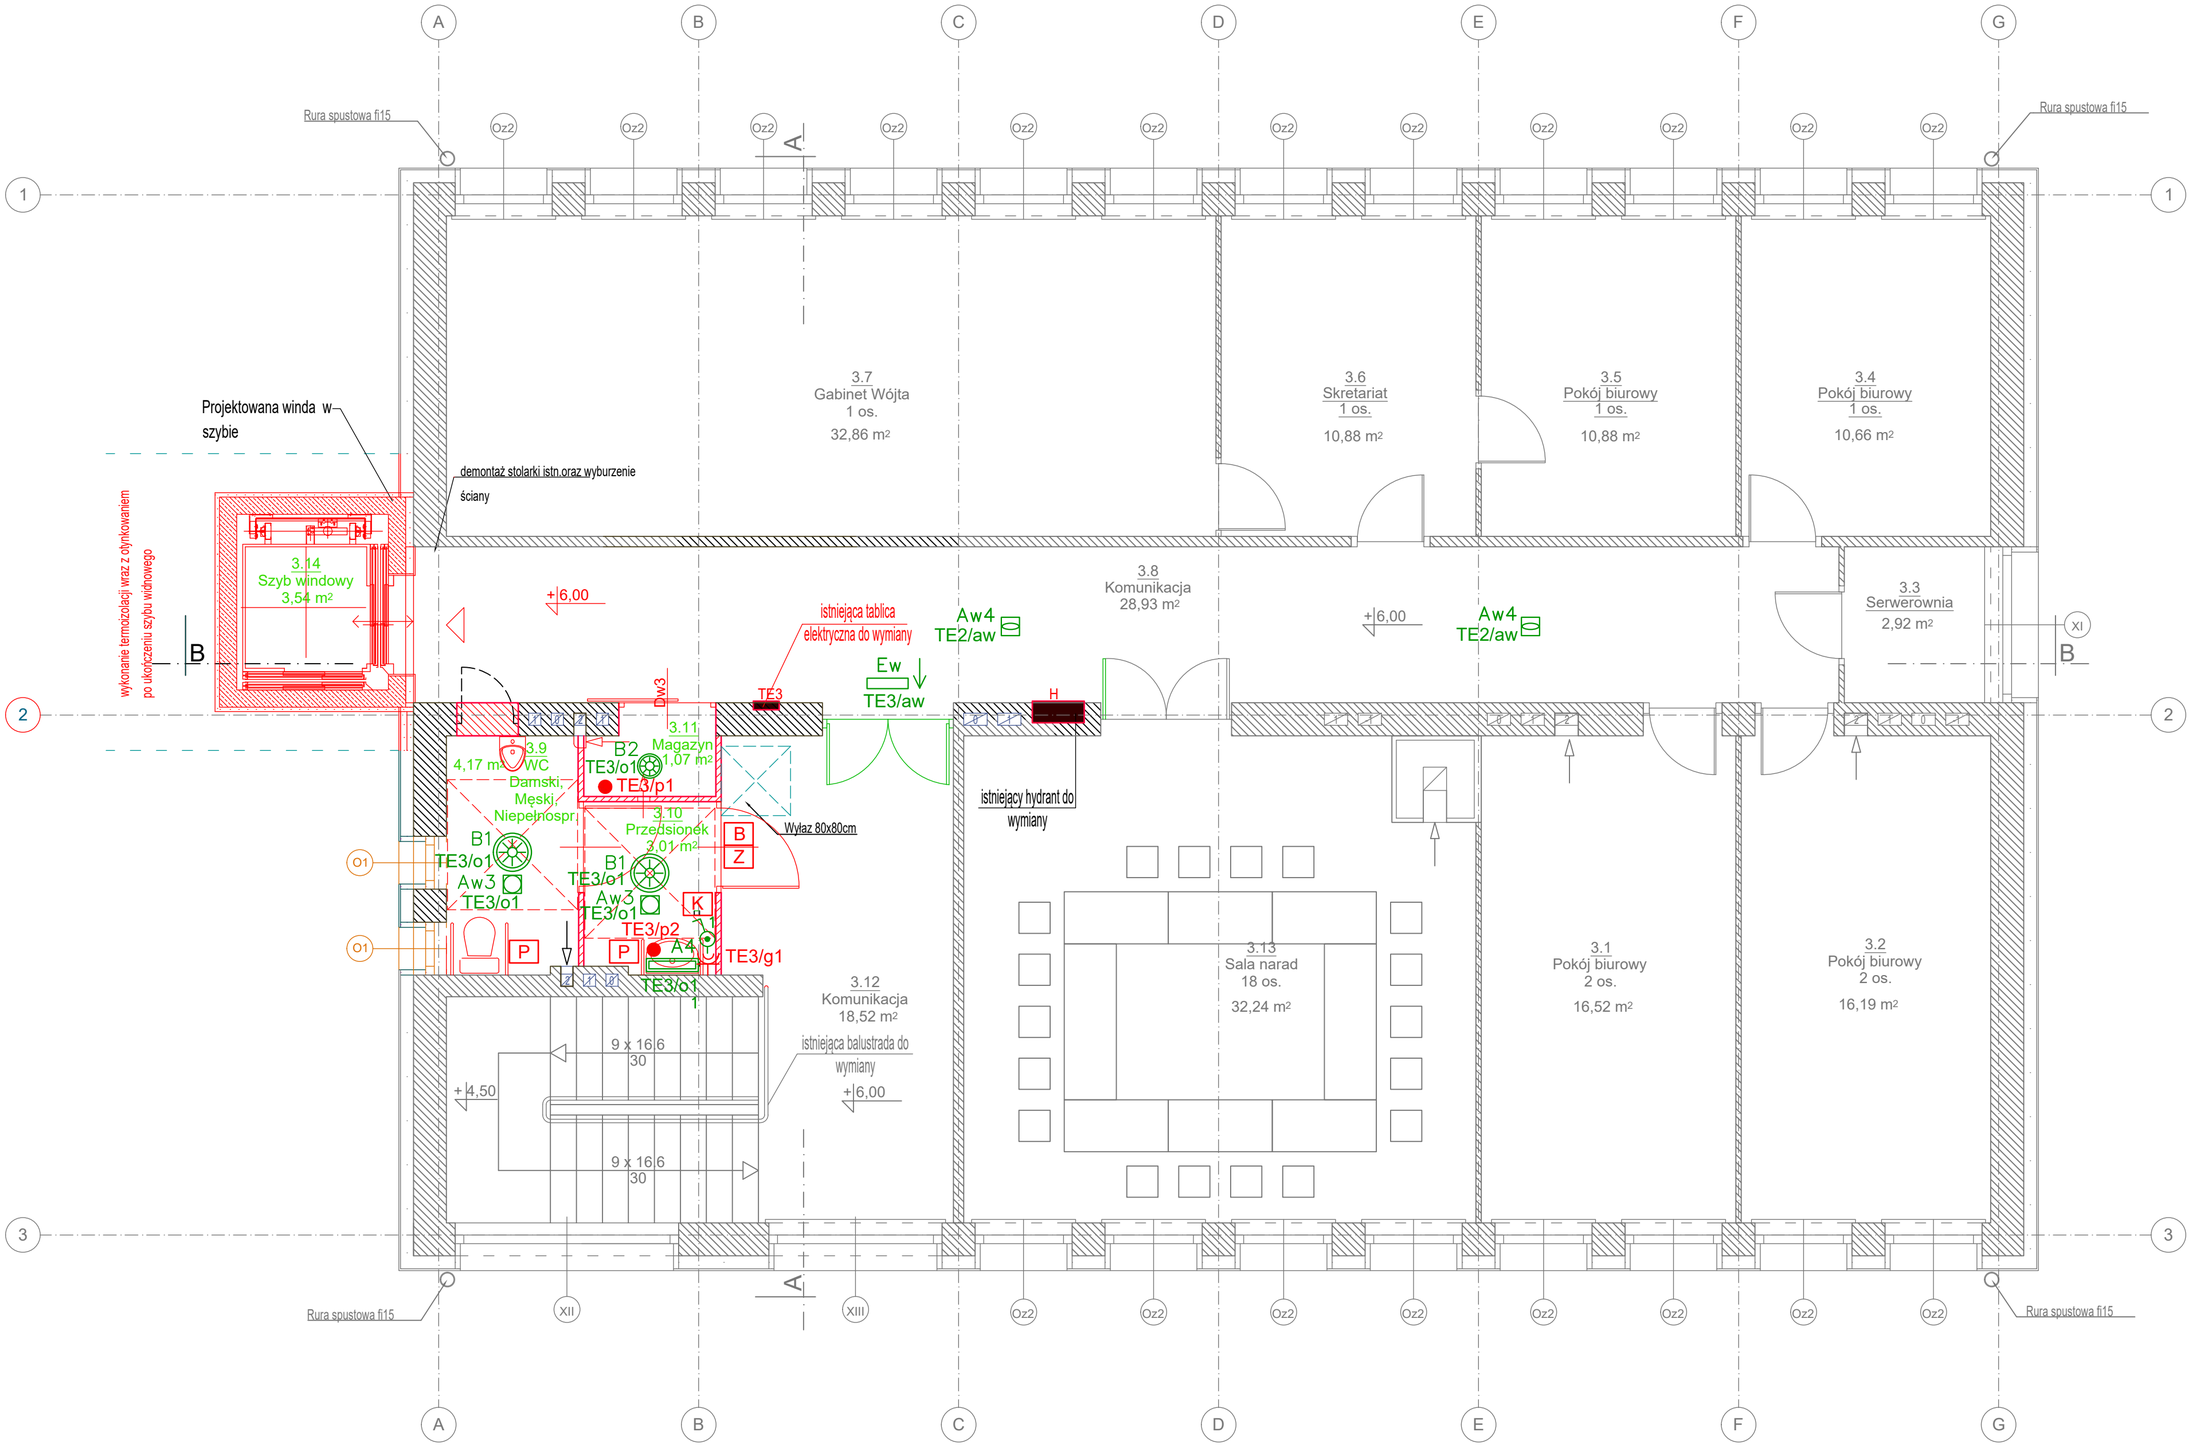

LEGENDA:

Łącznik pojedynczy 10A, p/t - IP20/IP44

A1 — Oprawa do sufitów podwieszanych typu LED, ok. 21W, min. 3600lm, IP20, IK04, wymiar 60x60, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, trwałość źródeł LED - min. 53 000 h,

A2 — Oprawa natynkowa typu LED, ok. 46W, min. 6100lm, IP20, IK04, wymiar 60x60, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, trwałość źródeł LED - min. 53 000 h

A3 — Oprawa natynkowa typu LED, ok. 21W, min. 3600lm, IP20, IK04, wymiar 60x60, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, trwałość źródeł LED - min. 53 000 h,

A4 — Oprawa naścienna, szczelna, typu LED, ok. 9W, min. 1300lm, IP44, IK04, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - min. 100 000 h

B1 — Oprawa typu plafon LED ok.26W, min.3800lm, IP65, IK10, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, zasilacz, z wbudowaną czujką ruchu

B2 — Oprawa typu plafon LED ok.14W, min.1600lm, IP54, IK10, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, zasilacz, z wbudowaną czujką ruchu

C1 — Oprawa liniowa szczelna LED, ok. 24W, min. 4400lm, IP66, IK10, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, barwa 4000K, trwałość źródeł LED - min. 100 000 h

Aw1 — Oprawa awaryjna LED, min. 274lm, min. IP20, II klasa ochronności, min. 1h, n/t optyka uniwersalna, certyfikat CNBOP

Aw2 — Oprawa awaryjna LED, min. 274lm, min. IP20, II klasa ochronności, min. 1h, p/t optyka uniwersalna, certyfikat CNBOP

Aw3 — Oprawa awaryjna LED min. 247lm, IP65, II klasa ochronności, min. 1h, n/t optyka uniwersalne, z autotestem, certyfikat CNBOP

Aw4 — Oprawa awaryjna LED, min. 247lm, min. IP20, II klasa ochronności, min. 1h, n/t optyka korytarzy, certyfikat CNBOP

Aw5 — Oprawa awaryjna LED, min. 247lm, min. IP20, II klasa ochronności, min. 1h, p/t optyka korytarzy, certyfikat CNBOP

Ew — Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem, min. IP20, II klasa ochronności, min. 1h, z pracą na jasno, certyfikat CNBOP

R1 — Rozdzielnice elektryczne

2 — Gniazdo 16A 250V p/t IP20

Gniazdo 16A 250V p/t IP44

Wypust przewodu zasilającego

P — Przycisk pociągowy

K — Kasownik

B — Buczek z lampką

Z — Zasilacz 230V/24V

Koryta kablowe K100H42, prowadzone pod stropem

Uziom pionowy pogrążany 9m

UWAGA!

- Przed rozpoczęciem prac kierownik robót powinien skoordynować prace oraz trasy przewodów z kierownikami pozostałch branż.
- Przewody należy prowadzić w tynku w przypadku ścian murowanych i tynkowanych.
- Stosować osprzęt podtynkowy lub natynkowy w zależności od rodzaju podłoża. Łączniki montować na wysokości 1,4m od podłogi. Gniazda należy umieszczać w pomieszczeniach wilgotnych na wysokości 1,4m ponad poziomem podłogi.
- Ostateczną lokalizacje gniazd i łączników uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonawstwa.
- Dopuszcza się alternatywne rozwiązania oświetlenia pod warunkiem zachowania ilości strumienia świetlnego padającego na powiechnię roboczą.

PRACOWNIA ARCHITEKTURY FORMAT JAROSŁAW WOŁOSIEWICZ
15-062 BIAŁYSTOK, UL. WARSZAWSKA 9, LOK. 4, nip: 966 001 25 92, tel.: 60 3671 829, email: format.jw@gmail.com

TEMAT:	Rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Gminy Orla oraz budowa szybu windowego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz utwardzeniem terenu w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych		
INWESTOR:	Gmina Orla		
ADRES:	Mickiewicza 5, 17-106 Orla		
NAZWA RYS.:	RZUT II PIETRA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
DATA: 15.11.2022	STADIUM: PT	SKALA: 1:50	NR RYS.: E04
Instalacje elektryczne:			
Projektant: mgr inż.Robert Grodzki upr. nr PDL/0101/POOE/06			
Współpraca: mgr inż.Kinga Choroszewicz			